

Elisabet Saltor

Subdirectora General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral

Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya

Carrer Diputació 355 (08009) Barcelona

Assumpte: Reubicació d'espais al vestuari BRIMO del Complex Central.

Senyora,

En visita realitzada en aquest lloc de treball hem comprovat que recentment s'ha produït una reorganització dels vestuaris masculins de la BRIMO del Complex Policial Central

El canvi ha consistit en la reubicació d'armariets de diferents vestuaris, de manera que els efectius de la Brigada Mòbil que es trobaven a altres espais han estat unificats a l'anomenat "vestuari BRIMO". Aquest canvi comporta la massificació d'aquest espai, que ja allotjava més 250 persones en més de 500 armariets, i ara absorbeix unes 300 persones amb uns 600 armariets, 2 per agent. Si es té en compte el fet que els efectius de la Brigada Mòbil treballen regularment amb tots els seus efectius el mateix dia i que les hores d'entrada i sortida acostumen a ser les mateixes, i valorant que els materials obligatoris que ha de disposar un vestuari¹ seran utilitzats al mateix temps pels més de 300 usuaris d'aquest vestuari, el canvi suposa "massificació"

La reubicació suposa que els agents, de les guixetes de les capçaleres, s'estan canviant de roba a escassos 2 metres de les dutxes. Això comporta que el terra dels espais on es canvien estiguin mullats amb el RISC DE CAIGUDES AL MATEIX NIVELL². Altre fet destacable són les olors i "sorolls" desagradables que provenen dels vàters³. Al vestuari Brimo hi ha un total de 4 vàters, si fem el mateix compte anterior, la ràtio és d'un vàter per cada 75 usuaris, per tant les ràtios de dutxes i vàters tripliquen el que seria recomanable



El passadís de sortida on s'han ubicat els nous armariets és el passadís de sortida del vestuari.

¹ Annex V 486/97 punt 2-4: els llocs de treball han de disposar de (...) dutxes d'aigua corrent calenta i freda, quan es realitzin treballs brut, contaminants o que originin una suor elevada. INSH 2005 amplia: La ràtio ratio mínima recomanada serà d'una dutxa per cada deu treballadors o fracció que acabin la jornada simultàniament

² RD 486/1997 sobre Condicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball

³ Annex V 486/97 punt 2-6: els llocs de treball han de disposar de lavabos (...) INSH 2005 amplia: El nombre recomanable de lavabos (...) serà d'un vàter per cada 25 homes o fracció

Un passadís d'uns 2 metres d'amplada que queda reduït a res quan els agents, ubicats a les capçaleres de les fileres d'armariets, obren les portes dels mateixos, situen un banc per fer ús del seu dret a tenir un seient i altre usuari utilitza el rentamans que esta confrontat als nous armariets. El trànsit de persones queda restringit quan es dona aquesta situació. S'adjunta imatge per il·lustrar-ho. A més alguns agents no tenen els armariets junts ja que estan conformats en grups de 3, fet que suma més transit a les vies d'evacuació



passadís de sortida on s'han ubicat els nous armariets és el passadís de sortida del vestuari. Un passadís d'uns 2 metres d'amplada que queda reduït a res quan els agents, ubicats a les capçaleres de les fileres d'armariets, obren les portes dels mateixos, situen un banc per fer ús del seu dret a tenir un seient i altre usuari utilitza el rentamans que esta confrontat als nous armariets. La circulació dels agents queda col·lapsada⁴

Els armariets antics amb que s'ha dotat els agents són del tot insuficients per les necessitats d'emmagatzematge de roba i material de vestuari

PROPOSTA D'ACTUACIÓ:

Proposem reubicar les 9 capçaleres actuals (X) a la part del darrere, desplaçar tot endavant 50 cm per guanyar espai – a la zona verda proposada – així se resoldrien tots els inconvenients

⁴ Annex I 486/97 punt 10-2: Les vies i sortides d'emergència hauran de romandre expedites i desembocar el més directament possible a l'exterior o, a una zona de seguretat


abans esmentats



VESTIDOR BRIMO-GEI



Les X representen els nous armariets

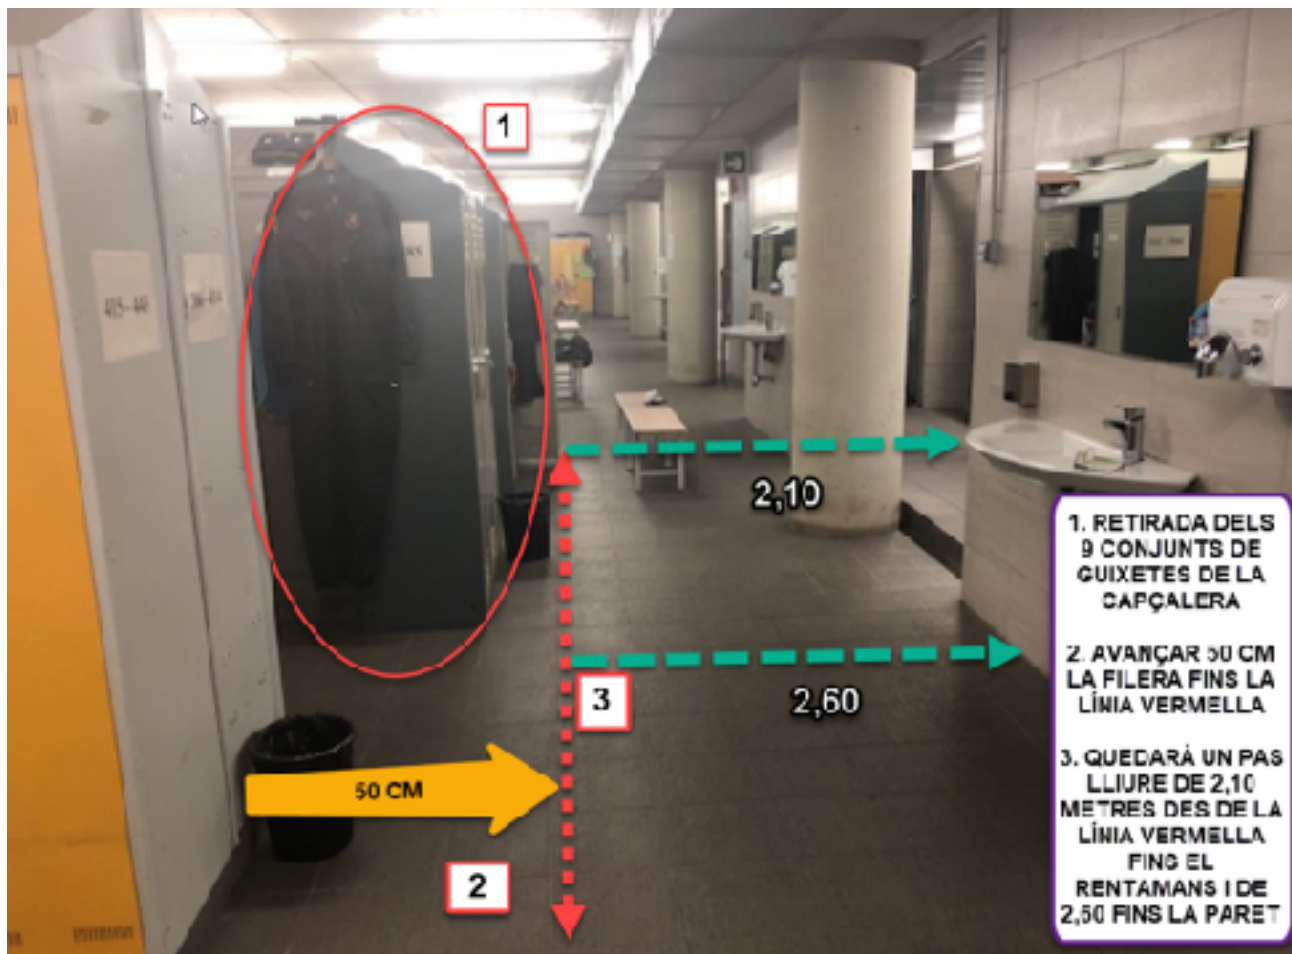

Atentament

Carles Peirua
Delegat Sindical SAP-FEPOL
BRIMO Complex Policial Central

Pere Peña
Delegat de PRL del SAP FEPOL