

Sra. Elisabet Saltor
Subdirectora General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral
Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya
 Carrer Diputació 355 (08009) Barcelona

Assumpte: Nivell d'il·luminació insuficient en tarées de despatx davant PVD

DADES DEL LLOC DE TREBALL

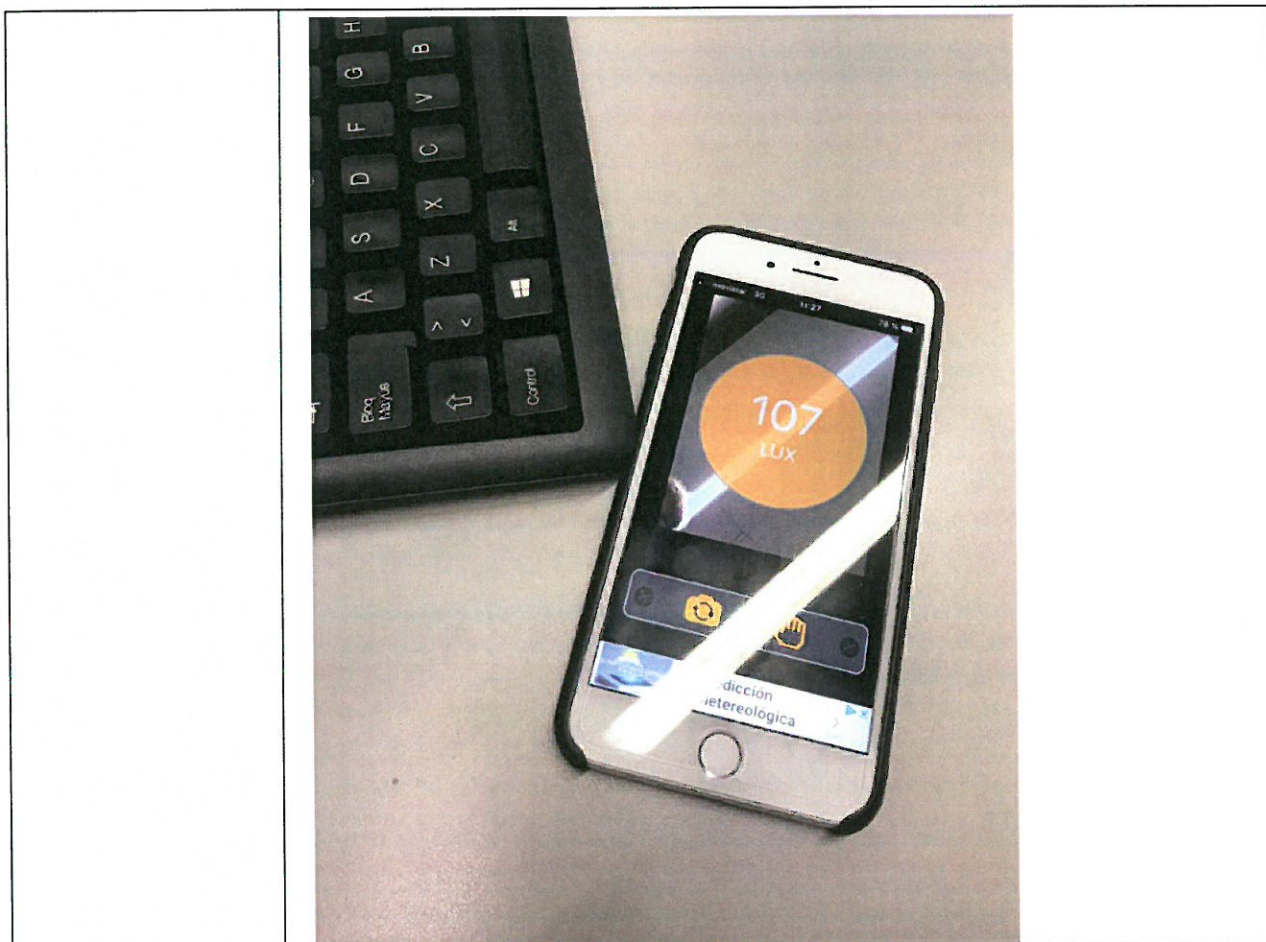
EMPRESA: DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA DEL DEPARTAMENT D'INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	
CENTRE DE TREBALL: comissaria de Sant Feliu de Llobregat	
DIRECCIÓ: Ctra. Sansón, 66, 08980 Sant Feliu de Llobregat,	Telf. <u>936 85 88 00</u>
PERSONES QUE ACOMPANYEN EN LA VISITA: Delegat Sindical del SAP-FEPOL Sr. Iñaki Zamora	
DELEGATS DE PREVENCIÓ: Pere Peña (Federació de Professionals de la Seguretat Pública de Catalunya)- Departament de Prevenció de Riscos Laborals	
DATA DE VISITA A LES INSTAL·LACIONS: 20 de juny del 2018 a les 12:00 hores	

NORMATIVA DE REFERÈNCIA

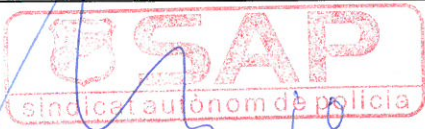

- Llei 31/1995 de prevenció de Riscos Laborals
- RD 486/1997 Disposicions mínimes en llocs de treball. (Annex IV Il·luminació en els llocs de treball)
- RD 488/1997 Condicions mínimes de seguretat i salut davant pantalles de visualització de dades

RISCS IDENTIFICATS I MESURES CORRECTORES/PREVENTIVES PROPOSADES

Agent Causant / Factor de Risc	Manca d'il·luminació al lloc de treball
Lloc de treball	Despatx del Cap de l'Àrea Regional de Trànsit del sector de Sant Feliu de Llobregat
Risc: Manca d'il·luminació per treballar	Descripció del risc: La il·luminació en cada lloc de treball haurà d'adaptar-se a les característiques de l'activitat que se desenvolupi. El comandament no disposa del nivell de luminàncies necessari ni en la zona de treball –sobre la taula de treball – ni en el despatx en general, que ja de per sí és de petites dimensions
Mesura correctora:	Proposta: Cal que es mesuri i s'augmenti el nivell de luminàncies fins el 500 lux mínim recomanat davant pantalles de visualització de dades PVD
Normativa de Referència	RD. 486/1997 Disposicions mínimes en llocs de treball. Annex IV. 1, 2 i 3 RD 488/1997 condicions mínimes de seguretat i salut davant pantalles de visualització de dades (PVD)
Fotografies:	



CONCLUSIONS

SIGNATURA DELEGAT SINDICAL SAP-FEPOL	SIGNATURA DELEGAT DE PREVENCIO SAP-FEPOL
	Pere Peña 
22 de juny del 2018	22 de juny del 2018